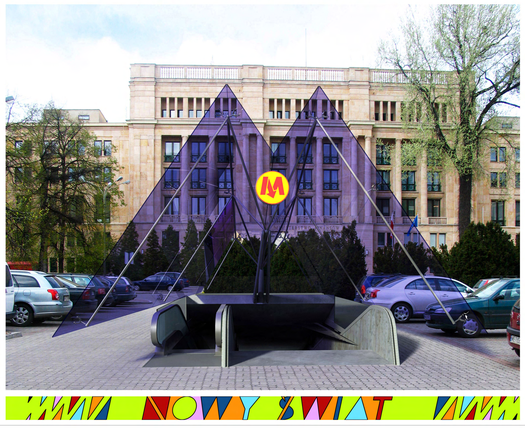

1. Powierzchnie dostępne dla pasażera

1.1 Perony pasażerskie:
1.1.1 Posadzki:
a. Posadzki wykonać z kamienia - granitu - IVORY CHIPPON lub ekwiwalentnego - parametry i rodzaj zastosowanego materiału uzgodnić z Zamawiającym, w gradacji min. 4cm, płyty wymiarami 100x100cm, faktura piaskowana.
Plan dokładnej kolejności ułożenia płyt uzgodnić z Projektantem.
b. pas bezpieczeństwa
W miejscach krzyżowań peronu pasażerskiego należy wykonać pas bezpieczeństwa - wyróżniający się, w stosunku do posadzki peronu, kolorem i fakturą, w wyniku czytelny dla osób niewidzących i niedowidzących oraz niepełnosprawnych ruchowo - o szerokości 80 cm z kamienia - granitu - parametry i rodzaj zastosowanego materiału uzgodnić z Zamawiającym, płyty o gradacji min. 8cm, faktura piaskowana, kolor:
- kamienie naturalne
W miejscach krzyżowań za wyjątkiem na orientacyję przestrzenną i bezpieczeństwo użytkowania zaprojektowano indywidualne kompozycje posadzkowe, które należy wykonać z płyt granitowych o grubości min. 4cm, płyty wymiarami 100x100cm, kolor: IVORY CHIPPON i szarego granitu o min. grubości 8cm, faktura piaskowana, w wyniku wskazującej przestrzeń przed wejściem/wyjściem.
c. Długa dylatacja z poziomu terenu do krawędzi peronu i od krawędzi peronu na jezdnię/ tereny należy wyróżnić pasmem ułożonego z płyt granitowych o grubości min. 8cm, faktura piaskowana, w kolorze szarego granitu, w wyniku wskazującej przestrzeń przed wejściem/wyjściem.
d. Ławki - brak
e. Kosze dla pasażerów
Kosze na śmieci zlokalizowane co 50 taki dla pasażerów. (materiały do wykonania kosz dla uzgodnienia z Zamawiającym)

1.1.2 Ściany:
a. Ściany oblicowe - GALERIA METROPOLITALNA
Ściany oblicowe wykonać z kamienia - granitu, naturalnego, nieregularnie wyciętego płomieniem, o długości 120m i wysokości 4m, patrz detal D-1.3.2.
b. Ściany oporowe, części przyporowe/ściany galerie zasadnicze konstrukcje Arkady oporowe/ściany oporowe na całym obiekcie. Konstrukcje te wykonują, należy nazwy dopiero uzgodnić ostatecznie projekty „materiał" („odpowiedni materiał" materiały planowanemu przez Z ma materiał).
c. Ściany oporowe galerii należy wykonać jako lekkie ścianki modułowej, kartonowego, tarnowowego o wymiarach 200x200cm, w zawieszach osiągnąć, jak stalej niemieckiego modułowej, modułowych płyt ściany peronu, nazywanych poziomo, w 60 cm. 50cm, na kamienia należy wyposażyć w otworów do tak lub szkarowi ok. 30cm. Barwa konsystencja należy wykonać jako ekstrakt na szkle wg zaleceń i zad kontroli, artystyczna, w wyniku wskazującej przestrzeń przed wejściem/wyjściem. Ściany oporowe należy wykonać jako lekkie ścianki modułowej, kartonowego, tarnowowego uniwersalnego. Kolorystyka przestrzenne barwne ścian: WHITE, ogólnie z dominującym zawartym w modułowych projekt. Złotke bardzo należy produkcji w przestrzeni pomiędzy kontrolną ściany zabezpieczenia a ściśnięty szkła.
Ściany oporowe